

CAMGAS

CÂMARA TÉCNICA DE GÁS CANALIZADO



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fevereiro/2021

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	OBJETIVO.....	5
3.	REGISTRO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5
3.1.	Monitoramento da concentração de odorante por odorímetro.....	5
3.2.	Monitoramento da concentração de odorante por cromatografia	6
3.3	Manutenção.....	7
4.	CONCLUSÃO	8

Tabelas

Tabela 1: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante - COG	6
Tabela 2: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante– COG e coleta do gás nas estações.....	6
Tabela 3: Acompanhamento da atividade de manutenção	7

Figuras

Figura1: Fiscalização nas ETC's, ERPM's e CRM's.....	6
Figura 2: Fiscalização nas ETC's, ERPM 's e CRM's.....	7
Figura 3: Acompanhamento da troca do AP-40 no Conjunto Regulador e Medidor	8

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe
Endereço: Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.
Telefone: (79) 3218-2700

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

SERGAS: Sergipe Gás S/A
Endereço: Av. José Carlos Silva, 2482 - Farolândia, CEP.: 49030-640 - Aracaju – SE.
Telefone: : (79) 3243-8500



1. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE), criada em 28 de agosto de 2009 por meio da Lei Estadual nº 6.661 e pela alteração na Lei nº 8.442 de 05 de julho de 2018, além das disposições da Lei nº 3.800 de 26 de dezembro de 1996, trata do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos pelo Estado de Sergipe e, baseada no Decreto nº 30.352 de 14 de setembro de 2016, atua no âmbito regulatório, exercendo as funções de normatização, mediação e fiscalização dos serviços realizados pela concessionária SERGIPE GÁS S/A – SERGAS.

A regulação técnica é exercida através de fiscalizações de rotina, monitoramento mensal dos indicadores de desempenho (qualidade e segurança) e apreciação dos métodos e sistemas adotados, incluindo as condições e as instalações utilizadas na prestação dos serviços.

Por meio da Câmara Técnica de Gás Canalizado (CAMGAS), são disponibilizados boletins com objetivo de fornecer informações atualizadas sobre os indicadores de desempenho, os quais são monitorados mensalmente no sistema de distribuição de gás canalizado de Sergipe. Indicadores de desempenho são essenciais para o gerenciamento da eficiência e efetividade das áreas do concessionário na prestação de serviços, pois permitem acompanhar e analisar criticamente os resultados obtidos, além de um maior embasamento no processo de tomada de decisão e o planejamento das atividades.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar todas as ações de fiscalização realizadas no mês de referência de modo a fornecer um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado em relação aos padrões estabelecidos, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente.

3. REGISTRO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

3.1 MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE POR ODORÍMETRO

O monitoramento da concentração do odorante com uso do odorímetro consiste na análise realizada pelo concessionário em pontos definidos de maneira que as leituras realizadas possam compreender toda a rede de distribuição de gás e confirmar se os ajustes feitos na estação de odoração efetivamente se traduziram na concentração de odorante na linha de distribuição. Dada a importância deste indicado para a segurança operacional, a AGRESE acompanha os procedimentos e analisa os resultados obtidos.

Tabela 1: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante - COG.

DATA	LOCAL*	DESCRITIVO
05/05/2021	ARACAJU	<ul style="list-style-type: none"> • ETC Atalaia; • Residencial Le Procence; • ERPM Posto Veneza; • ERPM Posto Petrox Filial BR-235. <ul style="list-style-type: none"> • Verificação no sistema de odoração • Verificação da vazão do sistema • Verificação da vazão de gotas do odorante • Inspeção estrutural
23/02/2021	CARMÓPOLIS	<ul style="list-style-type: none"> • ETC Atalaia • Hotel da Costa • Hotel Quality • Padaria São Pedro • Itabolas <ul style="list-style-type: none"> • Verificação no sistema de odoração • Inspeção visual do CRM
24/02/2021		<ul style="list-style-type: none"> • Verificação no sistema de odoração • Verificação da vazão do sistema • Verificação da vazão de gotas • Inspeção estrutural

*ETC – Estação de Transferência de Custódia, ERP - Estação de Controle de Pressão e ERPM - Estação de Controle de Pressão e Medição



Figura 1: Fiscalização nas ETC's, ERPM's e CRM's dos setores residenciais e comerciais.

Conforme Tabela 1 e Figura 1, no mês de fevereiro foram vistoriados o sistema de odoração na ETC Carmópolis, localizada no município de mesmo nome (Figura 1A), e também no sistema de odoração da rede de distribuição na cidade de aracaju, a qual é realizada na ETC Atalaia (Figura 1B), sendo os efeitos dos ajustes verificados nos pontos de entrega, nos consumidores (Figura 1C e 1D).

3.2 MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE POR CROMATOGRAFIA

O monitoramento da concentração de odorante por meio da coleta do gás em pontos pré-definidos consiste na a coleta de 6 amostras que serão enviadas ao laboratório da CTGAS – ER, localizado no Rio Grande do Norte, para a análise cromatográfica. Tais análises visam à verificação das concentrações de Tetrahidrotiofeno - THT e Terc-butil-mercaptana-TBM presentes na rede. Vale ressaltar que o odorímetro utilizado verifica apenas analise preliminar, visto que mede apenas a concentração de um dos componentes (THT) da blenda utilizada na odoração.

Tabela 2: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante - COG e coleta do gás nas estações.

DATA	LOCAL	DESCRITIVO
10/02/2021	ESTÂNCIA: <ul style="list-style-type: none"> • ERP DIE II • ETC ESTÂNCIA • ETC ÁGUAS CLARAS • ERPM AMBEV 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação no sistema de odoração • Verificação da vazão do sistema • Verificação da vazão de gotas • Inspeção estrutural • Acompanhamento da coleta do gás natural

* ETC – Estação de Transferência de Custódia, ERP - Estação de Controle de Pressão e ERPM - Estação de Controle de Pressão e Medição



Figura 2: Fiscalização nas ETC's, ERPM's e CRM's.

Conforme Tabela 2 e Figura 2, no mês de fevereiro foram acompanhadas as coletas de gás para análise da concentração de odorante em alguns pontos do sistema de distribuição como a exemplo da ERP DIE II e ERP AMBEV (Figura 2D) bem como a verificação do sistema de odoração na ETC Estância e ETC Águas Claras (Figura 2 B e C).

3.3. MANUTENÇÃO

O acompanhamento das operações de manutenção tem como objetivo verificar o cumprimento das normas vigentes durante as atividades realizadas pelos operadores do concessionário, além de oportunizar a inspeção da infraestrutura utilizada no sistema de distribuição no tocante a sua conservação e operacionalidade.

Tabela 3: Acompanhamento da atividade de manutenção

DATA	LOCAL	DESCRITIVO
12/02/2021	ARACAJU: • Restaurante Carro de Bois	<ul style="list-style-type: none"> • Troca do AP 40* do CRM • Inspeção visual • Verificação da pressão no sistema

*AP-40 – Regulador de Pressão e CRM - Conjunto Regulador e Medidor.

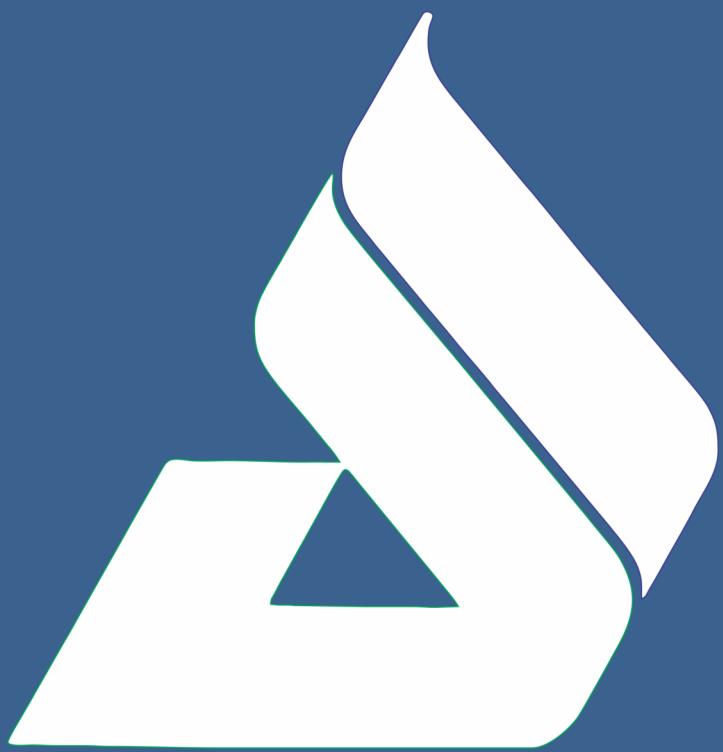


Figura 3: Acompanhamento da troca do AP-40 no Conjunto Regulador e Medidor.

Conforme Tabela 3 e Figura 3, no mês de fevereiro foi acompanhado o serviço de substituição do regulador de gás AP-40 encontrados nos conjuntos de regulagem e medição - CRM dos consumidores do segmento comercial e residencial .

4. CONCLUSÃO

Os procedimentos realizados são considerados pela AGRESE como fundamentais para segurança operacional, estando em acordo com o Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de Sergipe. No mês de referencia, esta CAMGAS, buscou monitorar e verificar as condições das estações e do sistema de odoração, sendo esta ultima de suma importância para a segurança do usuário. Além disso, buscou-se vistoriar os procedimentos operacionais realizados pela concessionaria durante as previstas manutenções ocorridas no período, estando estas em conformidade com as normas técnicas vigentes.



AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

