

CAMGAS

CÂMARA TÉCNICA DE GÁS CANALIZADO



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Agosto/2021

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVO.....	5
3. REGISTRO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5
3.1. Monitoramento da concentração de odorante por odorímetro.....	5
3.2. Manutenção	7
4. CONCLUSÃO	8

Tabelas

Tabela 1: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante - COG..	6
Tabela 2: Acompanhamento da atividade de manutenção	7

Figuras

Figura 1: Fiscalização na ETC	6
Figura 2: Fiscalização nas ERPM 's e CRM's	7




IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe
Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.
Telefone: (79) 3218-2700

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

SERGAS: Sergipe Gás S/A
Endereço: Av. José Carlos Silva, 2482 - Farolândia, CEP.: 49030-640 - Aracaju – SE.
Telefone: : (79) 3243-8500

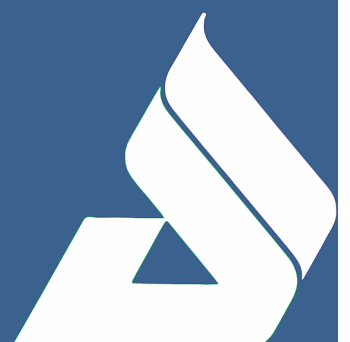

1. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE), criada em 28 de agosto de 2009 por meio da Lei Estadual nº 6.661 e pela alteração na Lei nº 8.442 de 05 de julho de 2018, além das disposições da Lei nº 3.800 de 26 de dezembro de 1996, trata do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos pelo Estado de Sergipe e, baseada no Decreto nº 30.352 de 14 de setembro de 2016, atua no âmbito regulatório, exercendo as funções de normatização, mediação e fiscalização dos serviços realizados pela concessionária SERGIPE GÁS S/A – SERGAS.

A regulação técnica é exercida através de fiscalizações de rotina, monitoramento mensal dos indicadores de desempenho (qualidade e segurança) e apreciação dos métodos e sistemas adotados, incluindo as condições e as instalações utilizadas na prestação dos serviços.

Por meio da Câmara Técnica de Gás Canalizado (CAMGAS), são disponibilizados boletins com objetivo de fornecer informações atualizadas sobre os indicadores de desempenho, os quais são monitorados mensalmente no sistema de distribuição de gás canalizado de Sergipe. Indicadores de desempenho são essenciais para o gerenciamento da eficiência e efetividade das áreas do concessionário na prestação de serviços, pois permitem acompanhar e analisar criticamente os resultados obtidos, além de um maior embasamento no processo de tomada de decisão e o planejamento das atividades.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar todas as ações de fiscalização realizadas no mês de referência de modo a fornecer um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado em relação aos padrões estabelecidos, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente.

3. REGISTRO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

3.1 MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE POR ODORÍMETRO

O monitoramento da concentração do odorante com uso do odorímetro consiste na análise realizada pelo concessionário em pontos definidos de maneira que as leituras realizadas possam compreender toda a rede de distribuição de gás e confirmar se os ajustes feitos na estação de odoração efetivamente se traduziram na concentração de odorante na linha de distribuição. Dada a importância deste indicador para a segurança operacional, a AGRESE acompanha os procedimentos e analisa os resultados obtidos.

Tabela 1: Acompanhamento do monitoramento da concentração de odorante - COG.

DATA		LOCAL	DESCRIPTIVO
31/08/2021	ARACAJU	• ETC Atalaia	• Verificação no sistema de odoração; • Verificação da vazão do sistema; • Verificação da vazão de gotas do odorante; • Inspeção estrutural.

*ETC – Estação de Transferência de Custódia.

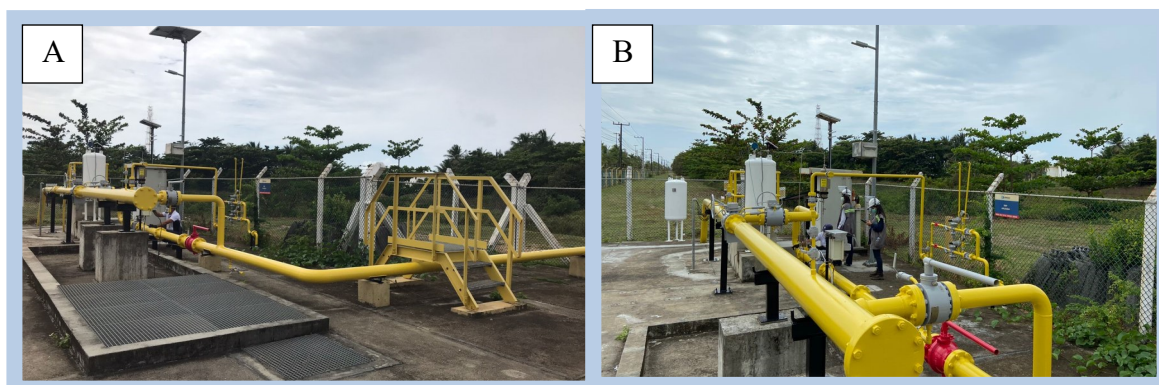


Figura 1: Fiscalização na ETC Atalaia

Conforme Tabela 1 e Figura 1, no mês de agosto foram vistoriados o sistema de odoração na ETC Atalaia, localizada no município de mesmo nome (Figura 1A).

3.2 MANUTENÇÃO

O acompanhamento das operações de manutenção tem como objetivo verificar o cumprimento das normas vigentes durante as atividades realizadas pelos operadores do concessionário, além de oportunizar a inspeção da infraestrutura utilizada no sistema de distribuição no tocante à sua conservação e operacionalidade.

Tabela 2: Acompanhamento da atividade de manutenção

DATA	LOCAL	DESCRITIVO
24/08/2021	ARACAJU	• CRM's dos usuários • Inspeção visual do CRM; • Medição de volume de gás consumido por usuários.
26/08/2021	ESTÂNCIA	• Inspeção visual; • Inspeção das válvulas das ERPM's; • Inspeção da unidade de filtração; • Monitoramento da pressão do sistema, de bloqueio e alívio; • Monitoramento da lubrificação dos medidores; • Inspeção da inversão dos tramos.
31/08/2021	ARACAJU	• CRM's dos usuários • Inspeção visual do CRM; • Inspeção do lubrificante do medidor tipo rotativo.

* CRM - Conjunto Regulador e Medidor ; ERPM - Estação de Controle de Pressão e Medição .

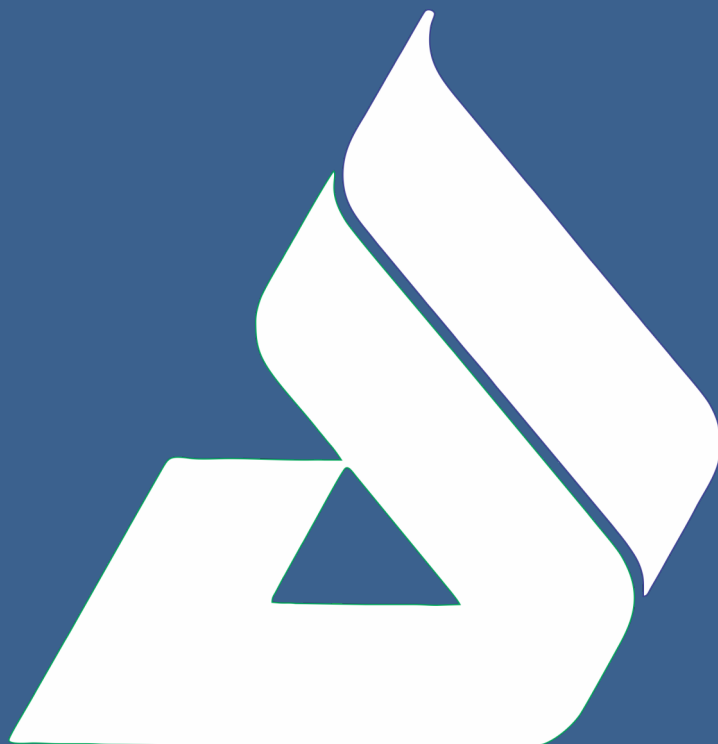


Figura 2: Fiscalização nas ERPM's e CRM's

Conforme Tabela 2 e Figura 2, no mês de agosto, foi acompanhado o serviço de manutenção nas ERPM's Posto Estanciano I e Posto Pioneiro com a inversão do fluxo dos tramos A e B do sistema, teste de estanqueidade após a manutenção das válvulas, inspeção dos filtros e inspeção da lubrificação do medidor (Figura 2A e B). Também foram acompanhadas a inspeção de lubrificação nos medidores tipo rotativo nos CRM's dos consumidores de gás canalizado em Aracaju (Figura 2C) e acompanhamento na medição de volume de gás consumidos por usuários (Figura 2D).

4. CONCLUSÃO

Os procedimentos realizados são considerados pela AGRESE como fundamentais para segurança operacional, estando em acordo com o Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de Sergipe. No mês de referência, esta CAMGAS, buscou monitorar e verificar as condições das estações e do sistema de odoração, sendo esta última de suma importância para a segurança do usuário. Além disso, buscou-se vistoriar os procedimentos operacionais realizados pela concessionária durante as previstas manutenções ocorridas no período, estando estas em conformidade com as normas técnicas vigentes.



AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

